


WIPCOOL®维朋®

# 超越想象的体验

冷凝水止回阀 PT-25

— 使用说明书 —

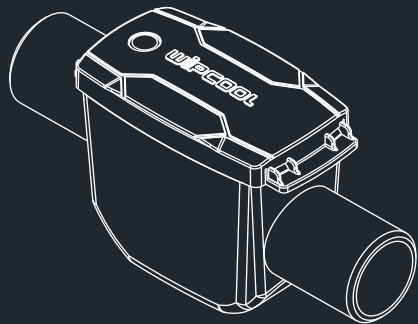


浙江维朋制冷设备有限公司  
浙江省温岭市经济开发区二期昌业路2号  
电话:0576-81623971 传真:0576-81623972  
邮箱:info@wipcool.com 网址:www.wipcool.com


**专利技术 仿冒必究**

通畅排水 净享清新

## 1. 产品指示图

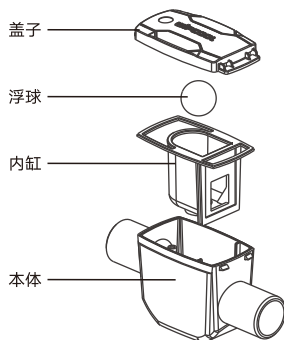

## 2. 尺寸图

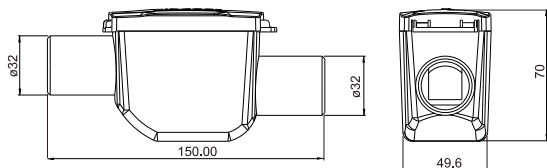

## 3. 技术参数

型号	PT-25
内径	DN25
外径	DN32
耐负压	1200Pa
毛重	115g

## 4. 冷凝水止回阀的安装及使用上的注意事项

- 安装使用前请小心检查产品有无破损。
- 本产品是塑胶材质，请勿在火源附近等高温条件下存放、使用。
- 请注意冷凝水止回阀的流入流出方向并水平安装。
- 使用塑料管时请遵守管材厂家的注意事项。
- 使用粘合剂时请注意不要忘记、过量使用或者涂到非粘合面上。
- 配管的支吊点要靠近本体。根据需要采取防结露对策。
- 在冷凝水止回阀附近设检查口，以方便保养、检查及清扫。
- 正常使用时请完全关闭盖子。根据污渍的程度定期打开检查口的盖子，取出内部的部件，清扫浮球，去除本体底部的垃圾。
- 清扫时请勿使用丙酮稀释剂等有机化合物。
- 如果与排出高温水的机器等连接时，请注意防止烧伤。
- 本产品的耐热温度为40C。


## 5. 检查、清扫的顺序

- ① 请注意开关盖子时力量不要加在配管上。
- ② 取出内部部件和特制浮球，清扫其接触面。
- ③ 请除去积在主体内的尘埃等。
- ④ 请把清扫完的内部零件和特制浮球放回原来的位置。
- ⑤ 请确保完全关闭盖子的情况下没有漏水等情况发生。
- ⑥ 请检查配管的接合部与存水弯本体的支持是否有异常。

### 警告

本产品不能完全防止气体及液体的逆流。

## 6. 冷凝水止回阀的安装示意图，仅供参考

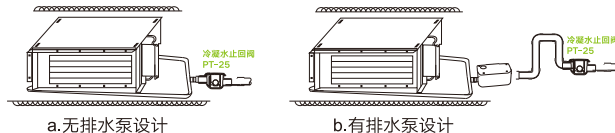

产品应用于中央空调、吊顶空调、风机冷库、医院负压房、实验室、学校、酒店、食品药妆工厂等的空调冷凝水排放。